

Formblatt zur Festlegung der HV-CONNEX Kabelanschlussteile

Firma: _____	Name: _____
Telefon: _____	Datum: _____
E-Mail: _____	Unterschrift: _____
Kabelhersteller: _____	Kabeltyp: _____

Geräteanschlussteil: Größe 4 Größe 5-S Größe 6 Größe 6-S Größe 7 Größe 7-S

Anwendungsbereich: Innenraum Freiluft Offshore (salzwasserbeständig)

Einbaulage: vertikal von oben andere


Umgebungsbedingungen: Tiefsttemperatur: von + 45°C bis - 25°C von - 25°C bis - 50°C
 Höhenlage (über NN): bis 2500 m über 2500 m

Spannungen: U₀ _____ kV U_N _____ kV U_M _____ kV

System Erdung: Starr (Standard) Isoliert (für Linkbox) → _____ mm² Querschnitt (Bonding Kabel)

Kabelmantelfehlerprüfung: _____ kV

Kurzschlussstrom: 1 Sek. Kurzschlussstrom Leiter _____ kA
 1 Sek. Kurzschlussstrom Kabelschirm _____ kA

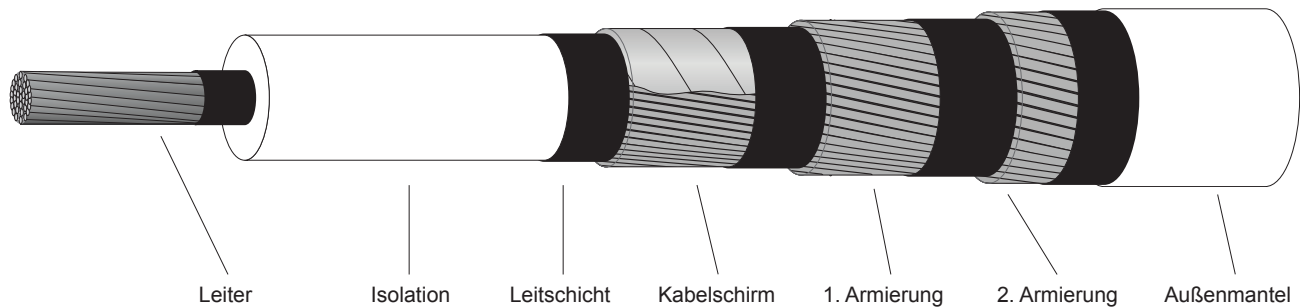

Durchmesser (mm)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Querschnitt (mm ²)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Wanddicke (mm)	_____	_____	_____	_____	_____	_____

rund, mehrdrätig RM <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	XLPE <input type="checkbox"/>	schälbar <input type="checkbox"/>	Al-/Cu-Draht <input type="checkbox"/>	Al-/Cu-Draht <input type="checkbox"/>	Al-/Cu-Draht <input type="checkbox"/>	PE <input type="checkbox"/>
rund, mehrdrätig, Segment RMS <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EPR <input type="checkbox"/>	abziehbar <input type="checkbox"/>	Al-/Cu-Band <input type="checkbox"/>	Al-/Cu-Band <input type="checkbox"/>	Al-/Cu-Band <input type="checkbox"/>	PVC <input type="checkbox"/>
rund, mehrdrätig (enameled) RME <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Blei <input type="checkbox"/>	Stahl-Draht <input type="checkbox"/>	Stahl-Draht <input type="checkbox"/>	
rund, eindrätig RE <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Wellm. Al <input type="checkbox"/>	Stahl-Band <input type="checkbox"/>	Stahl-Band <input type="checkbox"/>	
rund, feindrätig RF <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Wellm. Cu <input type="checkbox"/>	Blei <input type="checkbox"/>	Blei <input type="checkbox"/>	
				Al-Rohr <input type="checkbox"/>	Wellm. Al <input type="checkbox"/>	Wellm. Al <input type="checkbox"/>	
				Mit LWL <input type="checkbox"/>	Wellm. Cu <input type="checkbox"/>	Wellm. Cu <input type="checkbox"/>	

Bemerkungen: _____

Zwischenm. Zwischenm.
 Schichtm. Al Schichtm. Al
 Schichtm. Cu Schichtm. Cu
 Al-Rohr Al-Rohr
 Mit LWL

KABELANSCHLUSSTEIL

KABELAUFBAU

2016-05